

Müller-BBM GmbH  
Robert-Koch-Straße 11  
82152 Planegg / München

Telefon +49 (89) 85602-0  
Telefax +49 (89) 85602-111

www.MuellerBBM.de

Dr.-Ing. Andreas Meier  
Telefon +49 (89) 85602-325  
Andreas.Meier@MuellerBBM.de

17. August 2009  
M71 419/7 mr

## **Bühnenvelour Typ Alicante, Fa. Gerriets GmbH**

**Messung der Schallabsorption im Hallraum  
gemäß DIN EN ISO 354**

**Prüfbericht Nr. M71 419/7**

Auftraggeber:	Gerriets GmbH Bühnenbedarf Postfach 11 54 79220 Umkirch bei Freiburg
Bearbeitet von:	Dr.-Ing. Andreas Meier Jan-Lieven Moll
Berichtsdatum:	17. August 2009
Prüfdatum:	13. August 2009
Lieferdatum der Prüfobjekte:	16. Juli 2009
Berichtsumfang:	Insgesamt 11 Seiten, davon 6 Seiten Textteil, 2 Seiten Anhang A, 1 Seite Anhang B, 1 Seite Anhang C und 1 Seite Anhang D.

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Aufgabenstellung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Grundlagen</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Prüfobjekte</b>	<b>3</b>
3.1	Prüfbedingungen	3
3.2	Aufbau der Prüfobjekte	3
<b>4</b>	<b>Prüfverfahren</b>	<b>4</b>
4.1	Beschreibung des Hallraums und der Prüfmittel	4
4.2	Messsignale	4
4.3	Auswertung	5
4.4	Dissipation der Luft	5
<b>5</b>	<b>Messergebnisse</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>6</b>
Anhang A:	Prüfzeugnisse	1 – 2
Anhang B:	Fotos	1
Anhang C:	Prüfmittelverzeichnis	1
Anhang D:	Nachhallzeiten	1

## 1 Aufgabenstellung

Im Auftrag der Fa. Gerriets GmbH war die Schallabsorption des Bühnenvelours vom Typ Alicante in verschiedenen Konfigurationen als Vorhang im Hallraum nach DIN EN ISO 354 [1] zu ermitteln.

## 2 Grundlagen

Diesem Prüfbericht liegen folgende Unterlagen zugrunde:

- [1] DIN EN ISO 354 „Akustik - Messung der Schallabsorption in Hallräumen.“ Dezember 2003
- [2] DIN EN ISO 11654 „Akustik – Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden – Bewertung der Schallabsorption.“ Juli 1997
- [3] ISO 9613-1 „Acoustics; attenuation of sound during propagation outdoors; part 1: calculation of the absorption of sound by the atmosphere.“ June 1993
- [4] DIN EN ISO 3382-2: „Akustik – Messung von Parametern der Raumakustik – Teil 2: Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen“. September 2008
- [5] DIN EN 29053: Akustik - Materialien für akustische Anwendungen, Bestimmung des Strömungswiderstandes. 1993-05

## 3 Prüfobjekte

### 3.1 Prüfbedingungen

Der Aufbau der Prüfobjekte im Hallraum wurde durch Mitarbeiter von Müller-BBM ausgeführt. Der Prüfaufbau erfolgte nach DIN EN ISO 354 [1], Abschnitt 6.2.2. in Montageart Typ G gemäß Anhang B.

Die klimatischen Bedingungen während der Prüfung sind den Prüfzeugnissen im Anhang A zu entnehmen. Die Anordnung der Prüfobjekte im Hallraum kann den Fotos im Anhang B entnommen werden.

### 3.2 Aufbau der Prüfobjekte

Für die Prüfungen wurde folgender Artikel verwendet:

- Alicante, 100 % Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (Beschreibung des Auftraggebers)
- Flächengewicht ca. 520 g/m<sup>2</sup>
- spezifischer Strömungswiderstand gemäß EN 29053 [5]:  $R_S = \text{ca. } 990 \text{ Pa}\cdot\text{s/m}$

Die Angaben zum Flächengewicht und dem spezifischen Strömungswiderstand wurden durch Müller-BBM ermittelt.

In Tabelle 1 sind die geprüften Zustände zusammengefasst.

**Tabelle 1.** Geprüfte Zustände des untersuchten Artikels

Aufbau Nr.	Artikel	Zustand
1	Alicante	glatt hängend, Wandabstand 100 mm
2	Alicante	100 % Faltenzugabe, Wandabstand 100 mm

Die Vorhänge wurden jeweils an der Hallraumdecke an einem Stahlwinkel befestigt. Sie hingen jeweils freihängend durch ihr Eigengewicht. Für die Prüfungen wurde kein Umfassungsrahmen verwendet.

Im Anhang B sind exemplarische Fotos zu den Prüfungen enthalten.

## 4 Prüfverfahren

Die Messungen wurden nach DIN EN ISO 354 [1] durchgeführt und ausgewertet.

### 4.1 Beschreibung des Hallraums und der Prüfmittel

Die Messungen fanden im Hallraum der Firma Müller-BBM GmbH in Planegg statt. Der Hallraum weist ein Volumen von  $V = 199,6 \text{ m}^3$  und eine Raumbofläche von  $S = 216 \text{ m}^2$  auf.

Es sind sechs ungerichtete Mikrofone sowie vier Lautsprecher fest im Hallraum installiert. Zur Erhöhung der Diffusität sind sieben Verbundbleche mit den Abmessungen  $1,2 \text{ m} \times 1,4 \text{ m}$  und sechs Verbundbleche mit den Abmessungen  $1,2 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}$  gekrümmt und unregelmäßig im Raum aufgehängt.

Für die Messungen wurden die im Anhang C aufgeführten Prüfmittel verwendet.

### 4.2 Messsignale

Als Prüfsignal wurde bei allen Messungen ein Gleitsinus verwendet. Im Hallraum mit und ohne Prüfobjekte wurden jeweils 24 unabhängige Lautsprecher-Mikrofon-Kombinationen erfasst. Die Auswertung der Nachhallzeit erfolgte nach DIN EN ISO 3382 [4].

### 4.3 Auswertung

Es wurde der Schallabsorptionsgrad  $\alpha_s$  in Terzen zwischen 100 Hz und 5.000 Hz gemäß DIN EN ISO 354 [1] bestimmt.

Zusätzlich wurden nach DIN EN ISO 11654 [2] folgende Kennwerte ermittelt:

- Praktischer Schallabsorptionsgrad  $\alpha_p$  in Oktavbändern
- Bewerteter Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$  als Einzelangabe:

Der bewertete Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$  wird aus den praktischen Schallabsorptionsgraden  $\alpha_p$  in den Oktavbändern zwischen 250 Hz und 4.000 Hz.

### 4.4 Dissipation der Luft

Die unterschiedliche Dissipation der Schallausbreitung in Luft wurde gemäß Abschnitt 8.1.2 DIN EN ISO 354 [1] berücksichtigt. Die Berechnung der Dissipation erfolgte nach ISO 9613-1 [3].

## 5 Messergebnisse

Die Schallabsorptionsgrade  $\alpha_s$  in Terzbändern, die praktischen Schallabsorptionsgrade  $\alpha_p$  in Oktavbändern sowie die Einzelangabe  $\alpha_w$  sind den Prüfzeugnissen im Anhang A, Seiten 1 – 2 zu entnehmen.

Die ermittelten Nachhallzeiten im Hallraum mit und ohne Prüfobjekte sind im Anhang D, Seite 1 aufgeführt.

## 6 Anmerkungen

Die ermittelten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfobjekte und die an den Messtagen vorgefundenen Verhältnisse.

Die Prüfstelle wird vom Verband der Materialprüfungsämter e. V. im Verzeichnis der VMPA-Schallschutzprüfstellen unter der Nummer VMPA-SPG-194-97-BY geführt.

Dieser Prüfbericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM.

Dr.-Ing. Andreas Meier

Jan-Lieven Moll

**MÜLLER-BBM**

Akkreditiertes Prüflaboratorium  
nach ISO/IEC 17025



DAP-PL-2465.10



VMPA-SPG-194-97-BY

# Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

## Messung der Schallabsorption in Hallräumen

**Auftraggeber:** Gerriets GmbH, Im Kirchenhürstle 5-7, 79224 Umkirchen  
**Prüfgegenstand:** Vorhanggewebe Bühnenvelour Alicante  
 Aufbau 1: glatt hängend, Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354

**Aufbau:**  
 Alicante, Velourgewebe  
 100 % Trevira CS, Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1  
 Kommission 19206043 / Juli 2009

**Zustand:**  
 glatt hängend, Wandabstand 100 mm, Velour sichtseitig  
 Die Montageart entspricht dem Typ G-100 gemäß DIN EN ISO 354

Flächengewicht ca. 520 g/m<sup>2</sup>  
 Spezischer Strömungswiderstand gemäß DIN EN 29053:  $R_s = \text{ca. } 990 \text{ Pa s/m}$


Abmessungen des Vorhangs ohne Befestigungskonstruktion: Breite 3,50 m x Höhe 3,00 m  
 An der Hallraumdecke ist ein Stahlwinkel mit einer Schenkellänge von 6 cm befestigt. Die Abhängung des Materials erfolgte an dem Stahlwinkel mittels Gummischlaufen. Zwischen Stahlwinkel und Vorhangoberkante bestand eine Überlappung von 2 cm.

Raum: Hallraum  
 Volumen: 199,60 m<sup>3</sup>  
 Prüffläche: 10,50 m<sup>2</sup>  
 Prüfdatum: 13.08.2009

	$\theta$ [°C]	r. h. [%]	B [kPa]
Ohne Probe	24,2	59	95,4
Mit Probe	24,1	60	95,4

Akkreditiertes Prüflaboratorium  
 nach ISO/IEC 17025  
  
 DAP-PL-2465.10

Frequenz [Hz]	$\alpha_s$ Terz	$\alpha_p$ Oktave
100	0,02	
125	0,04	0,05
160	0,09	
200	0,22	
250	0,35	0,35
315	0,55	
400	0,71	
500	0,85	0,80
630	0,89	
800	0,90	
1000	0,92	0,90
1250	0,87	
1600	0,78	
2000	0,76	0,80
2500	0,83	
3150	0,84	
4000	0,85	0,85
5000	0,87	

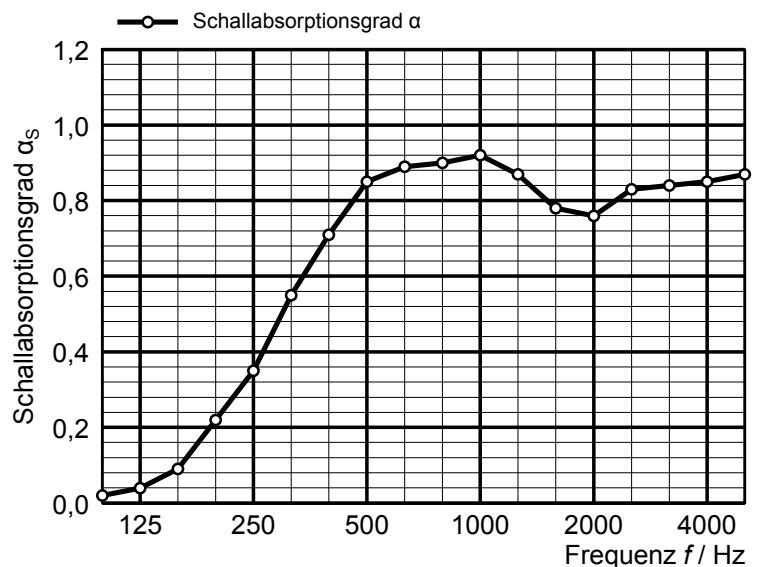

◦ Absorptionsfläche kleiner als 1,0 m<sup>2</sup>  
 $\alpha_s$  Schallabsorptionsgrad nach ISO 354  
 $\alpha_p$  Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

Bewertung nach ISO 11654:

**Bewerteter Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w = 0,65$  (MH)**

Schallabsorberklasse: C

**MÜLLER-BBM**

Planegg, 17.08.2009  
 Prüfbericht Nr. M71 419/7

*J. Heis*

Anhang A  
 Seite 1

# Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

## Messung der Schallabsorption in Hallräumen

**Auftraggeber:** Gerriets GmbH, Im Kirchenhürstle 5-7, 79224 Umkirchen  
**Prüfgegenstand:** Vorhanggewebe Bühnenvelour Alicante  
 Aufbau 2: 100% Faltenzugabe, Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354

**Aufbau:**  
 Alicante, Velourgewebe  
 100 % Trevira CS, Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1  
 Kommission 19206043 / Juli 2009

**Zustand:**  
 100% Faltenzugabe, Wandabstand 100 mm, Velour sichtseitig  
 Die Montageart entspricht dem Typ G-100 gemäß DIN EN ISO 354

Flächengewicht ca. 520 g/m<sup>2</sup>  
 Spezischer Strömungswiderstand gemäß DIN EN 29053:  $R_s = \text{ca. } 990 \text{ Pa s/m}$

Abmessungen des Vorhangs ohne Befestigungs konstruktion: Breite 3,50 m x Höhe 3,00 m  
 An der Hallraumdecke ist ein Stahlwinkel mit einer Schenkellänge von 6 cm befestigt. Die Abhängung des Materials erfolgte an dem Stahlwinkel mittels Gummischlaufen. Zwischen Stahlwinkel und Vorhangoberkante bestand eine Überlappung von 2 cm.

Raum: Hallraum  
 Volumen: 199,60 m<sup>3</sup>  
 Prüffläche: 10,50 m<sup>2</sup>  
 Prüfdatum: 13.08.2009

	$\theta$ [°C]	r. h. [%]	B [kPa]
Ohne Probe	24,2	59	95,4
Mit Probe	24,1	61	95,4

Akkreditiertes Prüflaboratorium  
 nach ISO/IEC 17025




Frequenz [Hz]	$\alpha_s$ Terz	$\alpha_p$ Oktave
100	0,04	
125	0,09	0,10
160	0,16	
200	0,33	
250	0,47	0,50
315	0,65	
400	0,84	
500	0,94	0,90
630	0,97	
800	0,95	
1000	0,94	0,95
1250	0,98	
1600	0,98	
2000	0,98	1,00
2500	1,01	
3150	1,00	
4000	1,02	1,00
5000	1,02	

◦ Absorptionsfläche kleiner als 1,0 m<sup>2</sup>

$\alpha_s$  Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

$\alpha_p$  Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

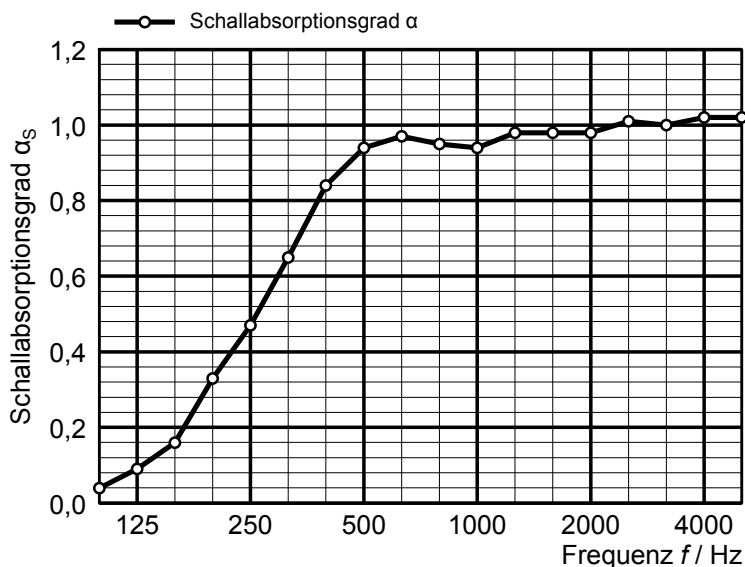

Bewertung nach ISO 11654:

**Bewerteter Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w = 0,80$  (H)**

Schallabsorberklasse: B

**MÜLLER-BBM**

Planegg, 17.08.2009  
 Prüfbericht Nr. M71 419/7

*J. Heis*

Anhang A  
 Seite 2





**Foto B.1** Prüfaufbau im Hallraum – Vorhang glatt hängend (Aufbau 1)



**Foto B.2** Prüfaufbau im Hallraum – Vorhang mit 100% Faltenzugabe (Aufbau 2)

## Prüfmittelverzeichnis

Bezeichnung	Hersteller	Typ	Serien-Nr.
Soundkarte	RME	Multiface II	22460388
Verstärker	Sonus	PSA 550	059700963
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD130B	265201
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD130B	265202
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD130B	265203
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD130B	265204
Mikrofon	Microtech	M360	1783
Mikrofon	Microtech	M360	1785
Mikrofon	Microtech	M360	1786
Mikrofon	Microtech	M360	1787
Mikrofon	Microtech	M360	1788
Mikrofon	Microtech	M360	1789
Thermo-/Baro-/Hygrometer	Greisinger electronic	GFTB 100	2007080601
Mess- und Auswertesoftware	Müller-BBM	Bau 4	Version 1.6

## Nachhallzeiten

Frequenz $f$ [Hz]	Nachhallzeit $T$ [s]		
	ohne Probe	mit Probe	
		Anhang A Seite 1	Anhang A Seite 2
100	5,90	5,68	5,48
125	5,16	4,86	4,51
160	5,34	4,63	4,17
200	5,45	3,93	3,41
250	5,66	3,44	3,02
315	5,01	2,64	2,42
400	5,09	2,32	2,11
500	5,17	2,11	1,99
630	4,98	2,03	1,93
800	5,09	2,03	1,96
1000	5,40	2,06	2,02
1250	5,57	2,15	1,99
1600	5,41	2,27	1,97
2000	5,04	2,24	1,93
2500	4,55	2,04	1,82
3150	3,83	1,86	1,70
4000	3,13	1,68	1,53
5000	2,55	1,48	1,38